


Placering af kompost i markstakke

Markstakke skal placeres, så nedenstående afstandskrav overholdes, jf. § 8, stk. 1 i Husdyrloven.

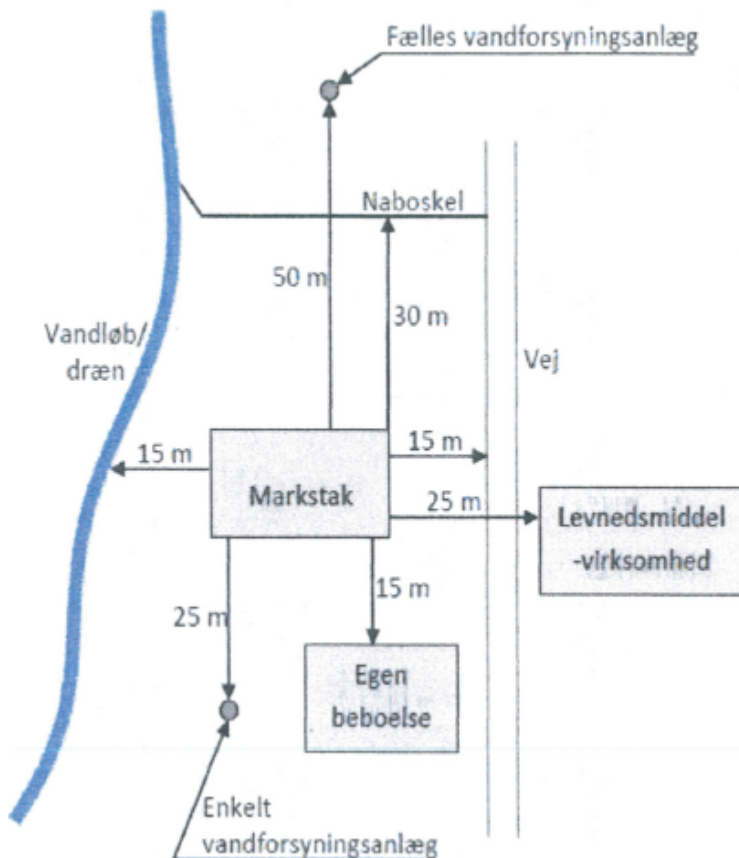

Markstakke bør placeres med størst mulig afstand til naboer for at undgå evt. gener og placeres, så de ligger i mest muligt læ. Er markstakken udsat for vind, er der stor risiko for, at overdækningen blæser i stykker.

Markstakke må ikke placeres på arealer som skråner mod vandløb og søer, da dette kan medføre risiko for forurening af grund- eller overfladevand.

Markstakke må højst ligge samme sted i marken i 12 måneder, og markstakkende må ikke placeres samme sted igen før efter 5 år.

Der skal føres årlige optegnelser over markstakkene med oplysninger om placering og oplagingsperiode, f.eks. ved angivelser på et kort.

Indberetning til krydsoverensstemmelse

Afstandskravene til vandindvindingsanlæg, vandløb, dræn og søer over 100 m² samt kravet om overdækning af markstakke er omfattet af krydsoverensstemmelse (KO).

Hvis det konstateres, at disse afstandskrav ikke er overholdt, eller at oplaget medfører risiko for forurening af grund- eller overfladevand, har kommunen pligt til at indberette forholdet til NaturErhvervstyrelsen, som herefter vurderer, hvor meget landbrugsstøtten evt. skal nedsættes.