

Provas
Haderslev Spildevand a/s
Fjordagervej 32,
6100 Haderslev

Haderslev Kommune
Teknik og Klima
Christian X's Vej 39
6100 Haderslev

www.haderslev.dk

Dir. tlf. 24377317
keme@haderslev.dk

23. juli 2025 • Sagsident: 25/116 • Sagsbehandler: Kenn Meyhoff


Tilladelse efter vandløbsloven til krydsning af det offentlige vandløb Selskær Bæk og lovliggørende tilladelse for Selskær Bæk, rørledning 1 med råvandsledning

Kommunens afgørelse

Haderslev Kommune meddeler hermed tilladelse til krydsning af det offentlige vandløbene Selskær Bæk med Ø250 mm PE100, SDR17, PN10 råvandsledning og fiberledning i Ø90 mm PE foringsrør, samt lovliggørelse af krydsning af det offentlige vandløb Selskær Bæk, rørledning 1 med Ø250 mm PE100, SDR17, PN10 råvandsledning og fiberledning i 3x14/10 mm GM Multirør.

Krydsningen af Selskær Bæk foretages i vejmatrিকlen matr.nr. 7000q, Jegerup Ejerlav, Jegerup omkring station 1483 m,

Krydsningerne af Selskær Bæk rørledning 1 på matr.nr. 493, Jegerup Ejerlav, Jegerup i station 5 m og i station 160 m.

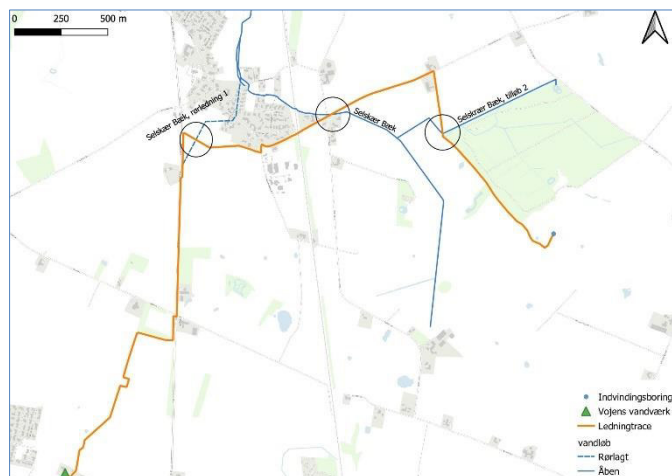

Figur 1: Oversigtskort

Tilladelsen meddeles med hjemmel i vandløbslovens¹ § 47 samt § 9, stk. 1 og stk. 2 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og –restaurering². Tilladelsen meddeles på vilkårene beskrevet i afsnittet om vilkår.

Vandløbsmyndighed vurderer, at krydsningerne ikke skønnes at have væsentlig indflydelse på vandløbets afstrømningsmæssige eller miljømæssige forhold og bringer bekendtgørelsens² § 17 i anvendelse. Dette medfører, at kommunen har undladt at indhente udtalelser fra interesserede myndigheder i sagen og at ansøger på egen risiko kan påbegynde anlægsarbejdet uanset om afgørelsen påklages. Efter bekendtgørelsens² § 30, stk. 2 indebærer det ingen begrænsning i Miljø- og Fødevareklagenævnets adgang til at ændre eller ophæve en påklaget godkendelse.

Afgørelsen er fremsendt til ansøger og er desuden offentliggjort på Haderslev Kommunes hjemmeside ([Haderslev Kommunes Høringsportal](#)) den 23. juli 2025.

Vilkår

Tilladelsen meddeles på baggrund af sagens oplysninger og på følgende vilkår:

- Krydsningerne skal gennemføres som beskrevet i ansøgningsmaterialet, bilag 2
- Afstanden mellem vandløbets bund og råvandsledningen skal være minimum 1 m ved krydsning under åbent vandløb og minimum 0,5 m ved krydsning under rørlagt vandløb. Dette skal overholdes både til den regulativmæssigt fastsatte bund og den faktiske bund. I samme kote føres ledningen minimum 4 m væk fra vandløbets øverste kant/rørets yderside. Der må ikke komme jord og andre materialer i vandløbet under anlægsarbejdet.
- Underboringen skal ske miljømæssigt forsvarligt, så boremudderet ikke siver ud i vandløbet. Anvend et godkendt boremiddel, der udgør mindst mulig risiko for biologien i vandløbet.
- Boremudder og bentonitprodukter må ikke sive ud til vandløbet. Hvis der opstår tegn på, at boremudder siver ud, skal arbejdet stoppes øjeblikkeligt og ringe 112 samt kontakte Haderslev Kommune, Teknik og Klima.
- Det skal sikres at undergravningen ikke giver anledninger til sætninger på røret.
- Udgifter til råvandsledningen afholdes af ansøger og er Haderslev Kommune uvedkommende.
- Vedligeholdelse af råvandsledningen er Haderslev Kommune uvedkommende.
- Krydsningerne skal foretages vinkelret på vandløbet, eller i den vinkel som fremgår af kortbilag vedlagt ansøgningen.
- Der må ikke ske ændringer af vandløbets dimensioner og afstrømningsmæssige forhold.
- Hvis der i forbindelse med anlægsarbejdet sker skade på vandløbet, skal Vandløbsmyndigheden kontaktes, og vandløbet retableres efter vandløbsmyndighedens anvisning.
- Haderslev Kommune skal underrettes mindst en uge inden anlægsarbejdet iværksættes, og senest en uge efter arbejdets færdiggørelse.
- Projektejer/bygherre eller dennes rådgiver har ansvaret for tilsynet med projektets udførelse.
- Arbejdet skal udføres inden udgangen af 2025 som beskrevet i afsnittet om tidsplan, medmindre andet aftales med Haderslev Kommune.
- Hvis ledningsanlægget ikke længere skal anvendes til det til ansøgte formål, skal det fjernes.

Tilladelsen er gældende tre år fra dags dato. Udnyttes tilladelsen ikke inden tre år, bortfalder den.


¹ Lov om vandløb (vandløbsloven), lovbekendtgørelse nr. 1217 af 25. november 2019.

² Bekendtgørelse om vandløbsregulering og –restaurering m.v. Bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016.


Baggrund og redegørelse

Provas har søgt om tilladelse til at krydse de offentlige vandløb Selskær Bæk og Selskær Bæk, rørledning 1 med råvandsledning. Krydsningen foretages i forbindelse med etablering af en ny kildeplads.

Krydsningen af Selskær Bæk foretages ved styret underboring. Krydsningerne af Selskær Bæk rørledning 1 sker ved opgravning

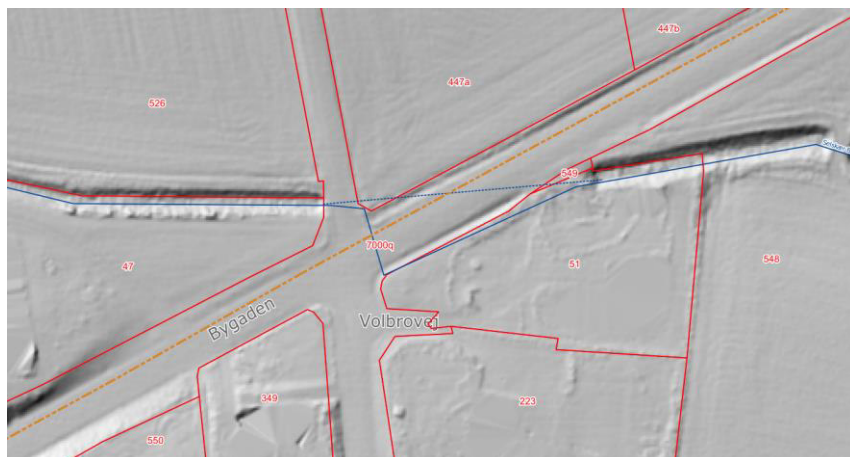

Figur 2: Selskær Bæk. Råvandsledningen er vist ved orange stiptet linje. Krydsning sker ved underboring. Vandløbets sandsynlige tracé er vist med blå stiptet linje.

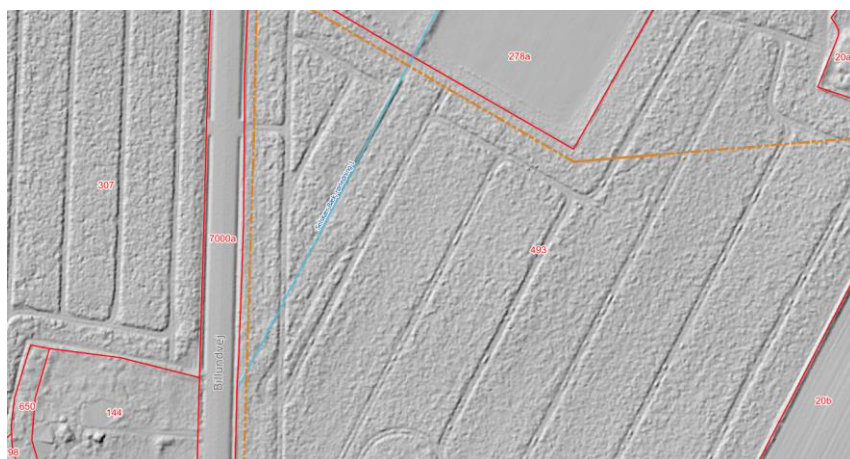

Figur 3: Selskær Bæk, rørledning 1. Råvandsledningen er vist ved orange stiptet linje. Krydsning sker ved gravning.

Beskrivelse af vandløbene

Vandløbene er omfattet af regulativet for Selskær Bæk, vedtaget 26. august 1994

Ingen af vandløbene er miljømålsatte i statens vandområdeplan for 2021-2027, eller beskyttet efter naturbeskyttelsesloven på krydsningsstederne

Afstrømnings- og miljømæssige konsekvenser

Haderslev Kommune vurderer, at krydsningerne ikke vil have negativ indflydelse på de afstrømningsmæssige og miljømæssige forhold i vandløbene. Dette begrundes med, at råvandsledningen anlægges med styret underboring henholdsvis gravning udenfor vandløbsprofilen og -bræmme. Derudover er råvandsledningen et lukket system, så der hverken tilføres eller fjernes vand fra vandløbene.

Vurderingen tager hensyn til vandløbs målsætning, arealer beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3, Natura 2000-områder og habitatdirektivets bilag IV.

Afgørelsen vurderes derfor at være i overensstemmelse med de forhold, kommunen skal varetage ifølge vandlovens formål og regulativet for vandløbene.

Øvrig lovgivning

Naturbeskyttelsesloven

Det beskrevne projekt anlægges ikke i arealer eller i vandløb, der er beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3 og påvirker ikke på anden vis beskyttede områder.

Habitatbekendtgørelsen

Natura 2000

Projektarealet ligger ikke indenfor eller i umiddelbar nærhed af et internationalt naturbeskyttelsesområde.

Det nærmest beliggende Natura 2000-område i luftlinje, er nr. 92, Pamhule Skov og Stevning Dam. Natura 2000-området udgøres af habitatområde H81 og fuglebeskyttelsesområde F59. Fra projektområdet er der ca. 4,3 kilometer i luftlinje til Natura 2000-området, der ligger mod syd.

Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 81		
Naturtyper:	Kransnålsø (3140)	Næringsrig sø (3150)
	Vandløb (3260)	Surt overdrev* (6230)
	Kildevæld* (7220)	Rigkær (7230)
	Bøg på mor (9110)	Bøg på mor med kristtorn (9120)
	Bøg på muld (9130)	Ege-blandskov (9160)
	Elle- og askeskov* (91E0)	
Arter:	Sumpvindelsnegl (1016)	Stor vandsalamander (1166)

Naturtyper og arter, der udgør det gældende udpegningsgrundlag for Natura 2000-området. Tal i parentes henviser til de tal-koder, som benyttes for naturtyper og arter fra habitatdirektivets bilag 1 og 2. * angiver, at der er tale om en prioriteret naturtype. Udpegningsgrundlag for habitatområder er blevet revideret som beskrevet i basisanalysen.

Udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområde nr. 59		
Fugle:	Rød glente (Y)	Hvepsevåge (Y)
	Klyde (Y)	Fjordterne (Y)
	Isfugl (Y)	Sortspætte (Y)

Fugle, der udgør det gældende udpegningsgrundlag for Natura 2000-området. I parenteserne står "Y" for trækfugl og "Y" for ynglefugl. Udpegningsgrundlag for fuglebeskyttelsesområder er blevet revideret som beskrevet i basisanalysen.

Figur 5: Udpegningsgrundlaget, fra Miljøstyrelsen Sydjylland, Natura 2000-plan 2022-2027, juni 2023

Haderslev Kommune vurderer med baggrund i afstanden og projektets begrænsede omfang, at projektet ikke i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter vil påvirke Natura 2000-området og det udpegningsgrundlag væsentligt.

Bilag IV

Haderslev Kommune skal i henhold til habitatbekendtgørelsen vurdere tilladelsen i forhold til den generelle beskyttelse af visse dyre- og plantearter.

Ifølge arter.dk er der registret: Sydflagermus, troldflagermus, stor vandsalamander, løvfrø, og spidssnudet i området

Flagermusene yngler og raster i ældre træer med hulheder og løs bark samt i udhuse. I projektet fældes der ikke træer eller ændres på bygninger, der vurderes at være yngle- og rasteområder for flagermus.

Stor vandsalamander lever om sommeren i rene vandhuller som oftest mellem 50 – 2.500 m². Om vinteren finder de vinterdvale i tilknytning til vandhullet gerne under grene, i jordhuller eller i selve vandhullet. Projektet påvirker ikke vandhuller eller andre egnede rasteområder for stor vandsalamander.

Løvfrø yngler gerne i lavvandede vandhuller og vådområder som udtørre om sommeren. Løvfrøen raster typisk i brombærbuske, levende hegn og skovbryn. Ved krydsningsstederne findes der ikke lavvandede vandhuller eller vådområder. Derudover påvirker projektet ikke brombærbuske og levende hegn i tilknytning til egnede yngleområder.

Spidssnudet frø forekommer i moser på enge og fugtige steder i skove. Spidssnudet frø yngler i mange slags vådområder fra små vandhuller til store søer og fra overskyggede ellesumpe til lysåbne vandhuller. Ynglesuccesen er afhængig af, at der i tilknytning til ynglevandhullet kan findes enge eller moser, hvor ynglet kan finde føde. Arten raster nær ynglestedet. Projektet påvirker ikke vandhuller eller dertil knyttede enge og moser.

Samlet vurderes det, at projektet ikke vil medføre en væsentlig negativ påvirkning af yngle- og rasteområder for bilag IV arter

Tidsplan for arbejdets udførelse

Ansøger forventer projektet udført inden november 2025.

Fremtidig vedligeholdelse

Al fremtidig vedligeholdelse af råvandsledningen påhviler ansøger.

Økonomiske forhold

Ansøger afholder alle udgifter forbundet med krydsningerne, herunder eventuel vedligeholdelse og fjernelse af råvandsledningen.

Ejendomsmæssige forhold og partshøring

Udkast til tilladelsen har været i partshøring hos ansøger samt berørte lodsejere i perioden fra den 26. juni 2025 til den 17. juli 2025

Haderslev Kommune har modtaget følgende høringssvar fra ansøger:

- Selskær Bæk, rørledning 1: Udføres ved opgravning. Udføres ved opgravning - Udover Ø250 PE PN10 råvandsledning ligger der fiberledning 3x14/10mm GM Multirør.
- Selskær Bæk foretages i vejmatriklen matr.nr. 7000q, Jegerup Ejerlav, Jegerup omkring station 1483 m.: Udføres ved styret underboring - Udover Ø250 PE PN10 råvandsledning skal der anlægges en fiberledning, som anligges i foringsrør Ø90 PE. De ligger ikke i samme tracé men 1 meter fra hinanden, da de udføres som to separate borer grundet det udføres i vej.
- Krydsningerne af Selskær Bæk rørledning 1 på matr.nr. 493, Jegerup Ejerlav, Jegerup i station 5 m og i station 160 m.: Udføres ved styret underboring - Udover Ø250 PE PN10 råvandsledning ligger der fiberledning i enten Ø60 PE/Ø90 PE foringsrør.

Haderslev Kommune som vandløbsmyndighed vurderer, at disse tilføjelser ikke udgør nogen væsentlig ændring af krydsningerne og derfor ikke medfører ændringer af afgørelsen.

Gebyr

I henhold til § 21 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v. kan kommunen opkræve et gebyr for behandlingen af sager efter bekendtgørelsens kapitel 2-4, herunder gebyr for krydsning af vandløb. Minimumsgebyr pr. sag udgør i 2025 7.487 kr. Der vil blive fremsendt særskilt opkrævning, i forbindelse med udsendelsen af herværende tilladelse.

Klage

Kommunens afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet efter bestemmelserne i vandløbslovens kapitel 16. Regler for klage fremgår af vedlagte klagevejledning (bilag 1). Klagefristen er fire uger fra den dato tilladelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

Sædvanligvis må en tilladelse efter vandløbsloven ikke udnyttes før klagefristen på fire uger er udløbet. I denne konkrete sag giver Haderslev Kommune tilladelse til påbegyndelse af anlægsarbejdet inden klagefristens udløb, jf. § 30 stk. 1 og 2 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v. Hvis der klages rettidigt over godkendelsen, må denne ikke udnyttes før klagemyndigheden har truffet afgørelse i sagen.

Klage over denne afgørelse skal være indgivet **senest den 20. august 2025**.

Spørgsmål og henvendelser til denne afgørelse kan rettes til vandløbsmedarbejder Kenn Meyhoff på telefon 24377317 eller kem@haderslev.dk.

Venlig hilsen

Kenn Meyhoff

Vandløbsmedarbejder

Bilag

- Bilag 1: Klagevejledning
- Bilag 2: Ansøgnings materiale.

Tilladelsen er sendt til:

- Ansøger: Provas v/ kontaktperson Lousie Tankred lota@provas.dk
- Matrikel 7000q Jegerup Ejerlav, Jegerup: Haderslev Kommune v/ Teknik og Klima
- Matrikel 493 Jegerup Ejerlav, Jegerup: Haderslev Kommune v/ Teknik og Klima

Bilag 1. Vejledning om klagemuligheder efter vandløbsloven³

Klagefrist

Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet efter bestemmelserne i vandløbslovens kapitel 16. Klagefristen er 4 uger fra den dato afgørelsen er meddelt. Udløber klagefristen på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den efterfølgende hverdag. Klagen skal indgives **senest den 20. august 2025**.

Hvem kan klage?

Afgørelser efter vandløbsloven kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af:

- Den, afgørelsen er rettet til.
- Enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald.
- En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker.
- Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Sportsfiskerforbund kan påklage visse større sager efter kapitlerne 6, 7 og 8 i vandløbsloven efter miljøministerens nærmere bestemmelse⁴.

Indgivelse af klage via Klageportalen

En klage skal indgives via Klageportalen for Nævnene i Nævnenes Hus: www.naevneneshus.dk, hvor der logges på med MitID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.

Klagegebyret er 900 kr. for privatpersoner og 1800 kr. for virksomheder/organisationer. Klagen sendes først videre, når gebyret er betalt. Gebyret tilbagebetales efter vilkår beskrevet på www.naevneneshus.dk.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen uden særlig grund. Ønsker du at fritages for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning med påført sagsnummer til Haderslev Kommune, Teknik og Klima, Christian X's Vej 39, 6100 Haderslev eller til naturogvand@haderslev.dk. Haderslev Kommune videregiver herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Opsættende virkning

En rettidig klage har opsættende virkning medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet beslutter andet.

Kommunens afgørelse må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet. Hvis der klages rettidigt over afgørelsen, må denne ikke udnyttes før klagemyndigheden har truffet afgørelse i sagen.

Vandløbsmyndigheden kan dog meddele tilladelse til påbegyndelse af anlægsarbejder inden klagefristens udløb, hvis sagen ikke skønnes at have væsentlig indflydelse på vandløbets afstrømningsmæssige eller miljømæssige forhold.

Orientering

Haderslev Kommune vil straks efter klagefristens udløb underrette den, der har fået tilladelsen eller godkendelsen, om en eventuel indgivet klage og om klagens opsættende virkning.

³ Lovbekendtgørelse nr. 127 af 26. januar 2017.

⁴ Bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016

Civilt søgsmål

Der kan anlægges sag via den elektroniske selvbetjening på minretsag.dk, hvor der også findes en vejledning.

Haderslev Kommune
Teknik og Miljø
Christian X's Vej 39
6100 Haderslev

Haderslev Spildevand a/s
Fjordagervej 32
6100 Haderslev

CVR.nr. 32 88 22 77
Tlf. 73 520 520
www.provas.dk

Dir tlf. 20134205
e-mail: miel@provas.dk

20. december 2024

Ansøgning om krydsningstilladelse efter naturbeskyttelsesloven, vandløbsloven og dispensation fra å-beskyttelseslinjer i Haderslev Kommune.

I forbindelse med etablering af en ny kildeplads, ved Maugstrup præstegårds skov, til Vojens Vandværk anlægs der en Ø250 råvandsledning fra kildepladsen til Vojens Vandværk, se bilag 1. Provas ansøger hermed om krydsningstilladelse af beskyttede vandløb og øvrige vandløb efter naturbeskyttelsesloven samt vandløbsloven og dispensation angående å-beskyttelseslinjer, der berøres af ledningsprojektet i Haderslev Kommune.

Provas ønsker at etablere en ny kildeplads for at forbedre forsyning sikkerheden. I dag har Vojens vandværk kun et forsyningsområde der ligger by nært, derfor er det valgt at etableret en anden kildeplads så Vojens vandværk har to indvindingsområde.

Kildepladsen og vandværket skal forbindes via et nyt ledningsanlæg. Ledningsanlægget er ca. 5.100 m. og råvandsledningen er Ø250 PE100, SDR17, PN10. Råvandsledningen etableres ved enten opgravningsfri metode (styret underboring) eller opgravning.

Projektet forventes udført fra marts 2025 til november 2025.

Ansøgning

Nærværende ansøgning vedrører krydsning af beskyttede vandløb, øvrige vandløb og grøfter samt å-beskyttelseslinjer vedrørende ledningsprojektet fra kildepladsen til Vojens Vandværk.

Se bilag 2, der viser matrikulære forhold og behov for dispensation.

2.1 Krydsning af vandløb

Efter naturbeskyttelsesloven og vandløbsloven i Haderslev Kommune vil ledningsanlægget passere beskyttede vandløb efter naturbeskyttelseslovens § 3 på følgende lokaliteter:

- Selskær Bæk ved Bygaden, matrikel 7000q, Jegerup Ejerlav, Jegerup, jf. bilag.

- Selskær bæk, tilløb 2 ved Maugstrup præstegårds skov, matrikel 169, Jegerup Ejerlav, Jegerup, jf. bilag.
- Selskær bæk, rørledning 1 ved Blåhøjvej, matrikel 493 Jegerup Ejerlav, Jegerup, jf. bilag.

Matrikel 7000q Jegerup Ejerlav, Jegerup ejes af Haderslev Kommune.

Matrikel 169 Jegerup Ejerlav, Jegerup ejes af Johannes Kock, Perikleous 19, 1. Floor, 16673 Voula, GRÆKENLAND.

Matrikel 493 Jegerup Ejerlav, Jegerup ejes af Haderslev Kommune.



Krydsning af Selskær Bæk, tilløb 2 for gå ved styret underboring. Råvandsledningen etableres under vandløbet og med en jorddækning på min 1,1 meter. Afstanden mellem top af trykledninger og bundløbene i vandløbene udføres med en minimumsafstand på 1 meter.

Både Selskær bæk og Selskær bæk, rørledning 1 er rørlagt ved krydsning af råvandsledningen. Afstande fra mellem top af trykledning og bund af det rørlagt vandløb er minimum 0.7 meter. Etablering metoden og krydsning kan ses på bilag 2.

Provas er i kontakt med alle påvirkede lodsejer ejer.

Med venlig hilsen

Michelle Elgaard

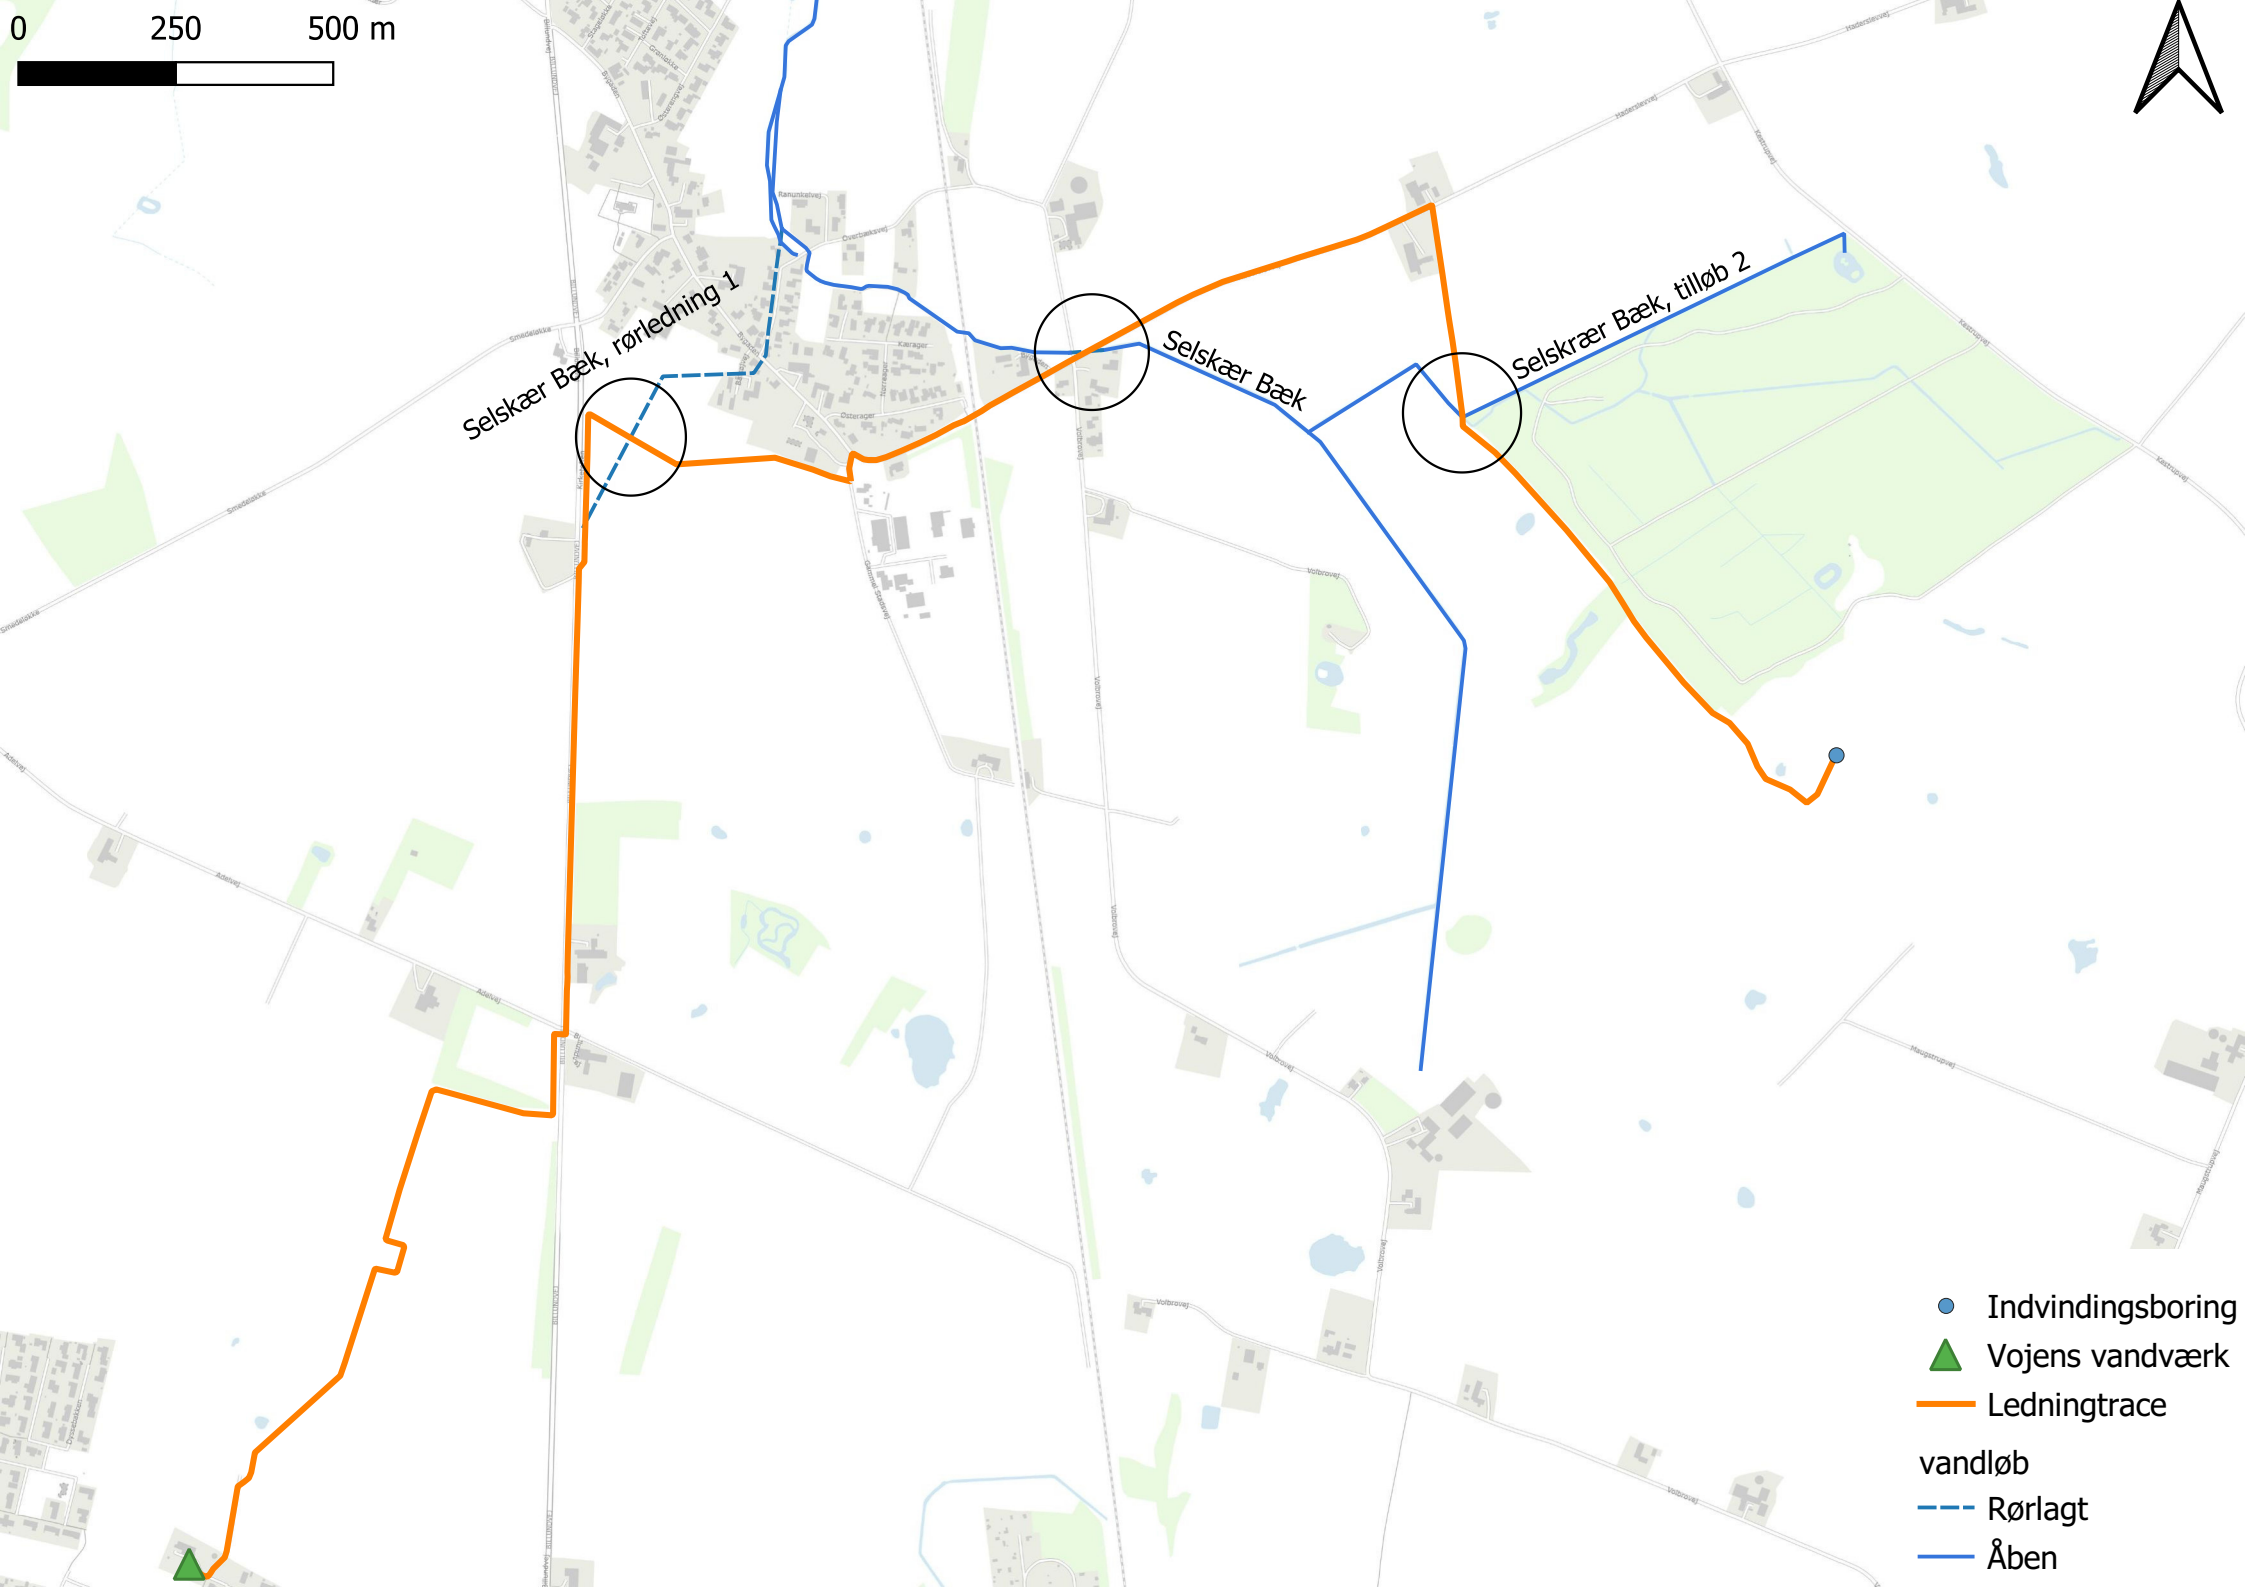

- Indvindingsboring
- ▲ Vojens vandværk
- Ledningstrace
- vandløb
 - Rørlagt
 - Åben

